


福島第一原子力発電所周辺の海水中の放射能濃度分布 (Distribution map of radioactivity concentration in the seawater around Fukushima Dai-ichi NPP)

(試料採取日:平成23年6月4日)

(Sampling Date: 2011/6/4)

I-131	Cs-134	Cs-137
(単位: Bq/L)		
(Unit: Bq/L)		
		1
ND: 不検出(Not Detectable)		

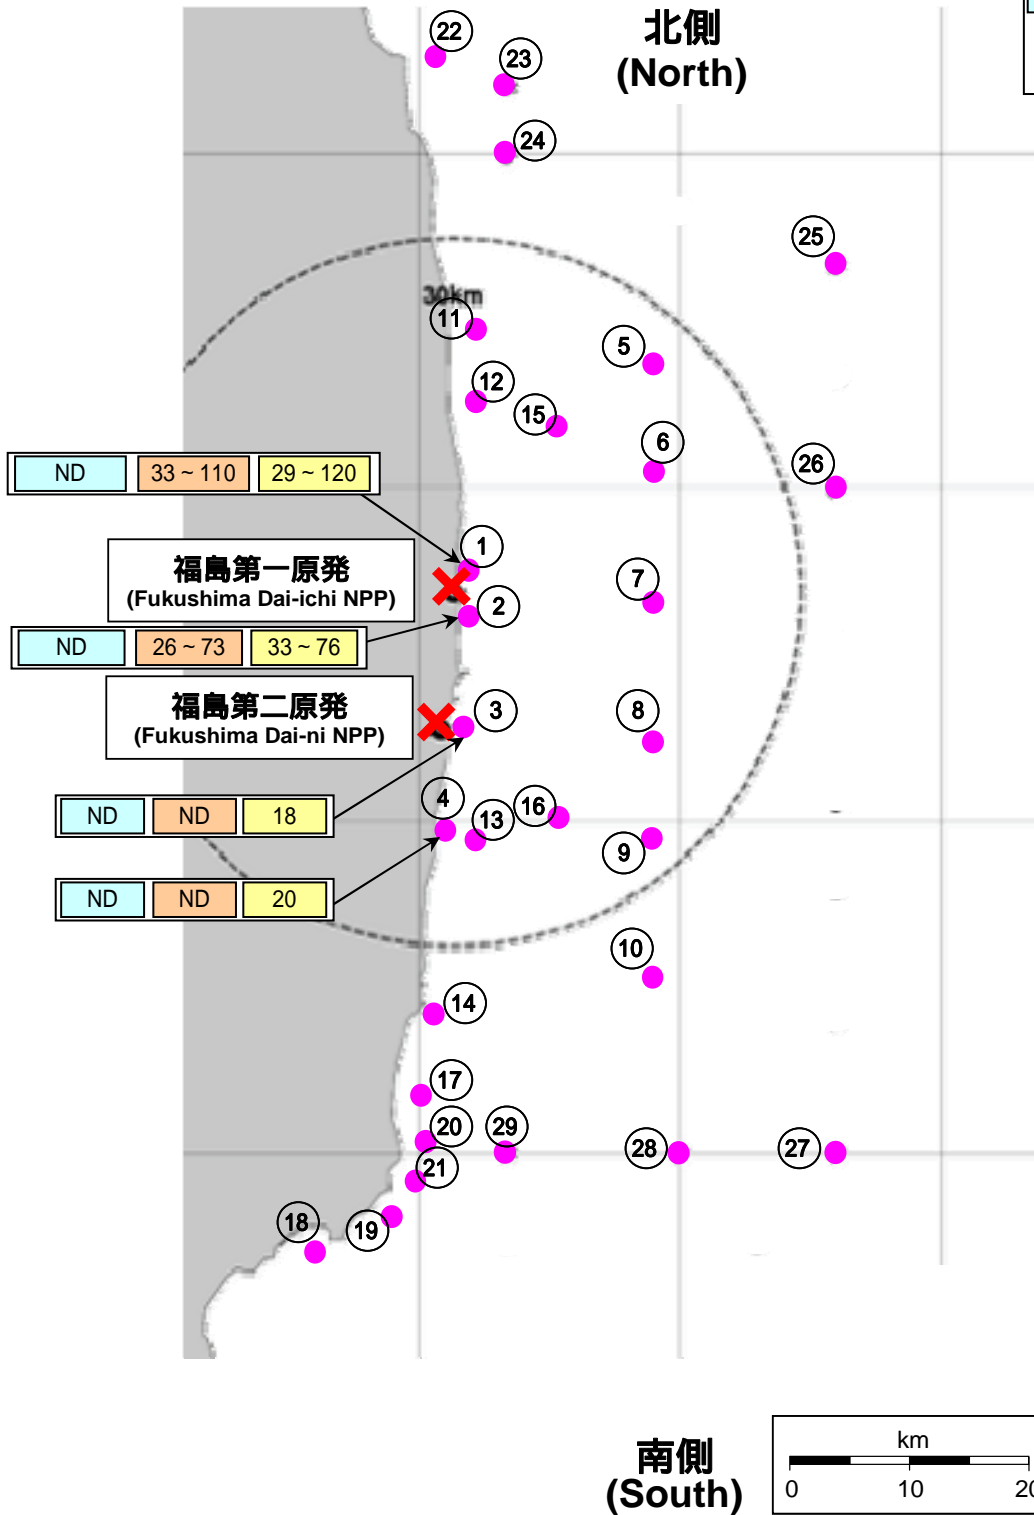

*全て上層

(All sampling depth of all data: Outer Layer)

*東京電力(株)の発表 (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/index11-j.html>) をもとに文部科学省が作成

(Based on the press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/index11-j.html>))

1 NDの記載は、海水の放射能濃度の検出値が検出限界値(I-131が約7Bq/L、Cs-134が約15Bq/L)を下回る場合。

1 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in sea water was lower than the detection limits of approximately 7 Bq/L for I-131 and 15 Bq/L for Cs-134.