

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km圏内の空气中放射性物質濃度測定結果
 [Readings of dust samplings in 20km Zone of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP]


平成25年5月27日現在

May 27, 2013

採取地点 [Sampling Point]		採取日時 [Sampling Time]	放射能濃度 (Bq/m ³) [Radioactivity Concentration (Bq/m ³)] *			空間線量率 (μ Sv/h) [Air dose rate (μ Sv/h)]	備考 [Note]
			検出限界値 (Bq/m ³) [Detection Limits (Bq/m ³)]				
			Cs-134	Cs-137	その他検出された核種 [Other detected nuclides]		
【60】(北北西約16km) [16km North/North/West]	南相馬市小高区本町 [Minami Soma city Odaka ward Motomachi]	2013/5/8 13:05 ~2013/5/9 13:05	0.00114	0.00237	不検出 [Not Detectable]	0.1	
【61】(北北西約9km) [9km North/North/West]	双葉郡浪江町大字幾世橋 [Futaba county Namie town oaza Kiyohashi]	2013/5/8 13:45 ~2013/5/9 13:45	不検出 [Not Detectable] (0.000257)	不検出 [Not Detectable] (0.000230)	不検出 [Not Detectable]	0.2	
【63】(西南西約5km) [5km West/South/West]	双葉郡大熊町大字下野上 [Futaba county Okuma town oaza Shimonogami]	2013/5/8 14:20 ~2013/5/9 14:20	0.000397	0.000690	不検出 [Not Detectable]	2.1	
【64】(南南西約9km) [9km South/South/West]	双葉郡富岡町大字本岡 [Futaba county Tomioka town oaza Motooka]	2013/5/8 14:45 ~2013/5/9 14:45	0.000975	0.00205	不検出 [Not Detectable]	3.0	
【65】(南南西約16km) [16km South/South/West]	双葉郡檜葉町大字北田 [Futaba county Naraha town oaza Kitada]	2013/5/8 15:20 ~2013/5/9 15:20	不検出 [Not Detectable] (0.000231)	不検出 [Not Detectable] (0.000225)	不検出 [Not Detectable]	0.3	

* ダスト試料の放射能濃度の測定値が検出限界値を下回る場合、「不検出」とし、Cs-134及びCs-137について、検出限界値を()書きにて記載。

[* "Not Detectable" indicates the case that the measured radioactivity concentration in the dust sample was lower than the each detection limit shown in parenthesis for Cs-134 and Cs-137.]

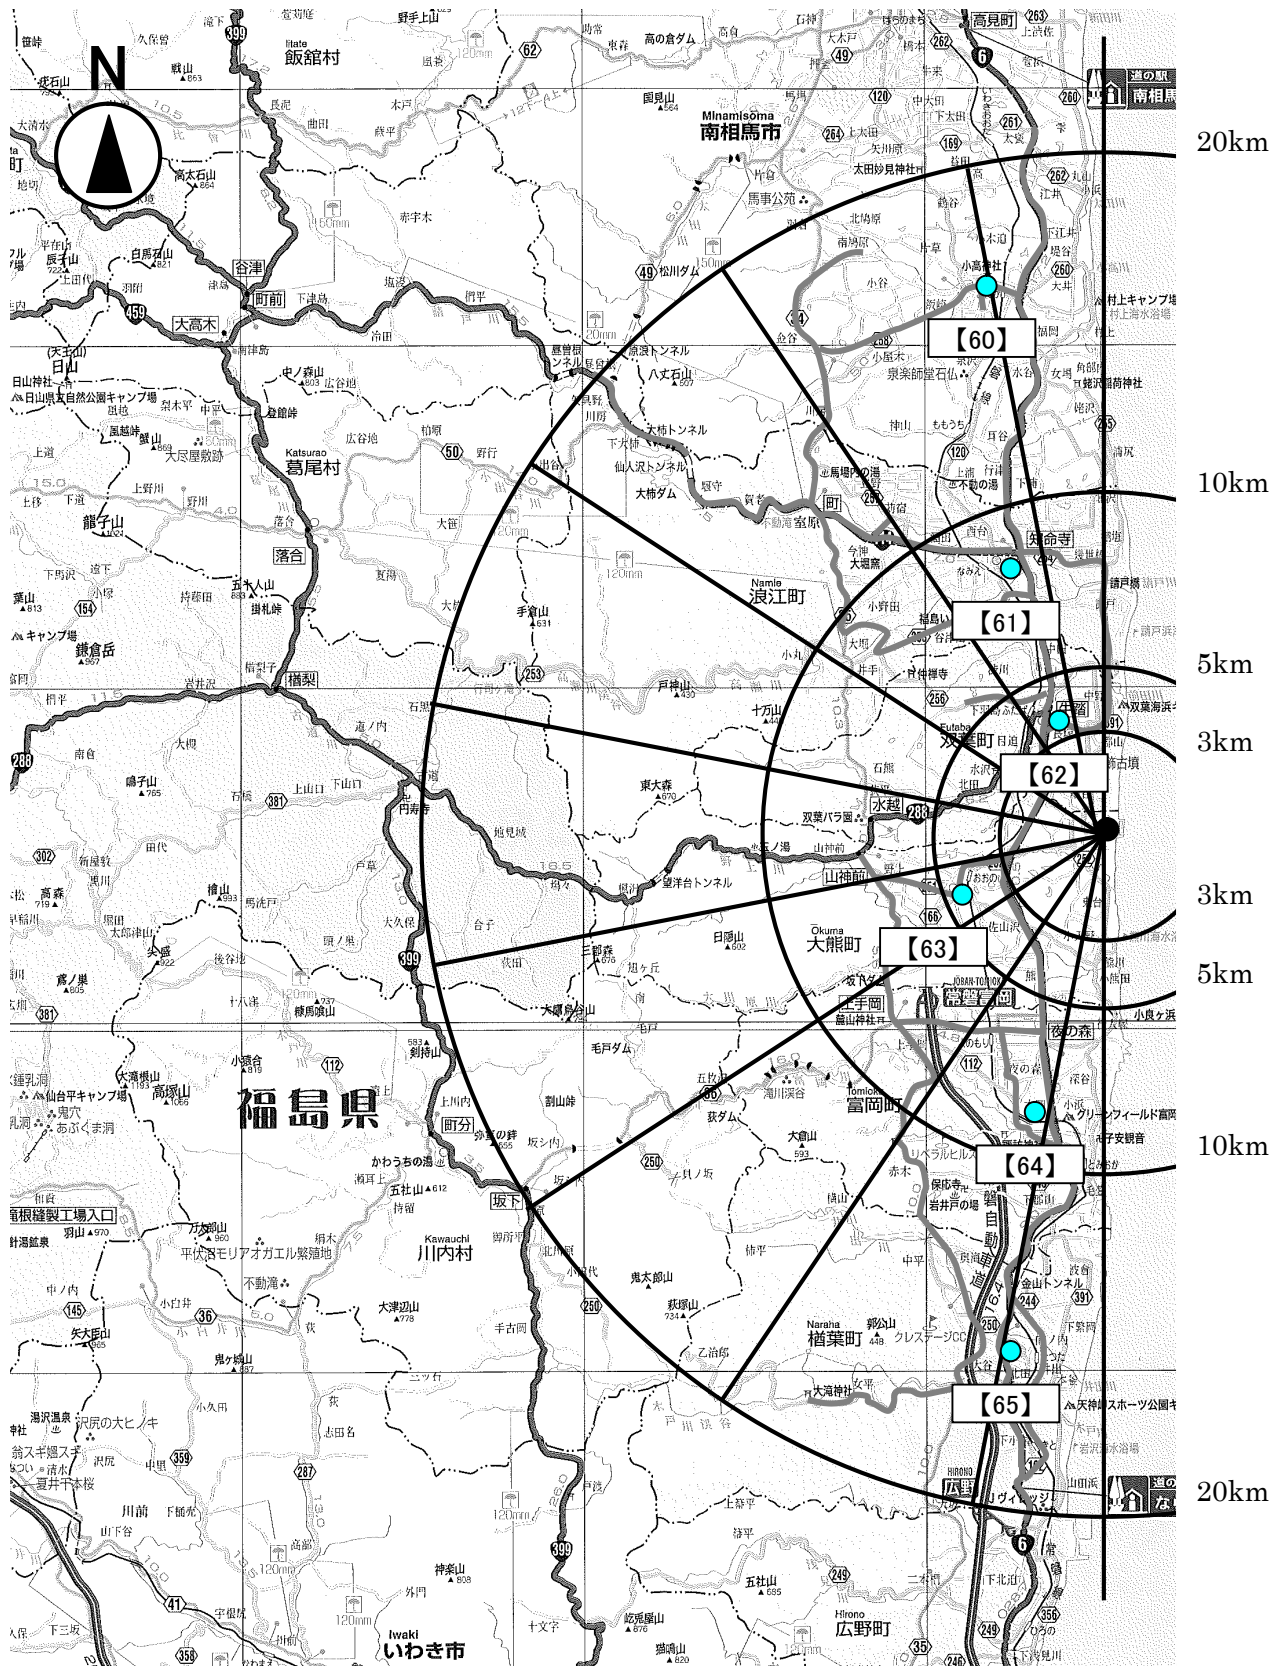

東京電力株式会社福島第一原子力発電所より 20km 圏内の空气中放射性物質濃度の試料採取ポイント (採取日：平成 25 年 5 月 8 日～9 日)

Dust sampling points in 20km Zone of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP (Sampling date: May 8~9, 2013)

番号は試料採取ポイントを示す。
The numbers indicate the sampling points.